



FEUILLE DE DONNEES DE LA SELECTION DE GARNITURE MECANIQUE DE L'ARBRE DE MELANGEUR

Page: 1/2

1. LES DONNEES DE L'USAGEUR:

Non de la société/
Non de service/
Adresse:

Personne a
contacter :

Telephone

E-mail:

2. LES DONNEES DE PRODUIT A ETANCHER

Non de produit/
Composition de
produit:

Densité en T_{rob}
[g/cm³]:

Viscosité en T_{rob}
[mm²/s]:

Pression de
vapeur en T_{rob}
[MPa]:

Température
de fusion [°C]:

Réaction pH:

Min.

Max.

Point d'éclair
[°C]:

Température
d'inflammation [°C]:

Non de liquide de barrage/
tampon admissible:

Produit chimiquement agressif:

- ☐ Oui
☐ Non

Y a-t-il des particules abrasives:

- ☐ Oui partie en %:
☐ Non

Modification des propriétés au cours du processus:

- ☐ Oui (écrire dans les commentaires)
☐ Non

Y a-t-il la nécessité de :

- ☐ Réchauffement
☐ Refroidissement

Autres exigences supplémentaires, risques pour le personnel et l'environnement, modification des propriétés de produit au cours du processus et à l'arrêt de l'appareil. etc. :

3. LES DONNEES DE MELANGEUR REACTEUR:

Fabricant :

Type:

Numéro
technologique:

Matière de l'enveloppe
du réservoir:

Matière de
l'arbre:

Position de l'arbre/transmission:

- ☐ Verticale de haut
☐ Horizontale de côté
☐ Horizontale de passage
☐ Oblique (angle de niveau)

Sens de rotation:

- ☐ Droite
☐ Gauche
☐ Variable

Type de travail:

- ☐ Continue
☐ D'urgence
☐ Périodique (décrire)

Lieu d'utilisation:

- ☐ Intérieur de bâtiment
☐ Extérieur de bâtiment
☐ Appareil portable

Travail possible „à sec”

- ☐ Oui
☐ Non

Garniture en contact avec produit:

- ☐ Oui
☐ Non

Changements rapides de pression:

- ☐ Oui
☐ Non

Changements rapides de température:

- ☐ Oui
☐ Non

Pression a
étancher [MPa]:

Min. Norm. Max.

Garniture
actuelle:

Actuel Plan API
selon ISO 21049/API 682:

Température
de travail [°C]:

Min. Norm. Max.

Durabilité actuelle de
garniture [h]:

Quantité de garnitures
sur l'appareil:

Vitesse de
rotation [1/min]:

Min. Norm. Max.

Remarques concernant le
travail de garniture actuelle.

Autres remarques concernant le mélangeur/réacteur:

4. SOLUTION ATTENDUE:

Garniture
Suggérée:

- ☐ Component ☐ Simple ☐ Avec palier
☐ Compact ☐ Double ☐ Autre (décrire?)

Plan d'installation
suggéré selon
ISO 21049/API 682:

Durabilité attendue
de garniture [h]:

Equipement exigé pour l'installation auxiliaire:

- ☐ Thermomètre ☐ Détecteur de niveau de liquide ☐ Pompe manuelle
☐ Manomètre ☐ Détecteur de pression ☐ Pompe de circulation
☐ Autres

Volume exigé du réservoir
thermosiphon [dm³]:

Documents exigés:

- ☐ Déclaration de conformité ☐ Certificats matière ☐ Déclaration (WE) 1935/2004
☐ Certificat de qualité ☐ Déclaration ATEX ☐ Autres (décrire)
☐ Déclaration FDA

Garantie exigée:


- ☐ 12 mois
☐ Autre en mois

Autres (exigences supplémentaires, conditions de réception, attestations exigées etc.):

5. MOYENS DISPONIBLES POUR LE TRAVAIL DE GARNITURE MECANIQUE

Eau de refroidissement: ☐ Oui ☐ Non	Pression [MPa]: Min. Max.	Température [°C]: Min. Max.	Débit [L/min]: Min. Max.
Gaz comprimé: ☐ Oui ☐ Non	Type de gaz: ☐ Azote ☐ Autre	Pression [MPa]: Min. Max.	Consommation admissible [L/min]: Min. Max.
Air comprimé: ☐ Oui ☐ Non	Pression [MPa]: Min. Max.	Consommation admissible [L/min]: Min. Max.	Puissance électrique:

6. DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

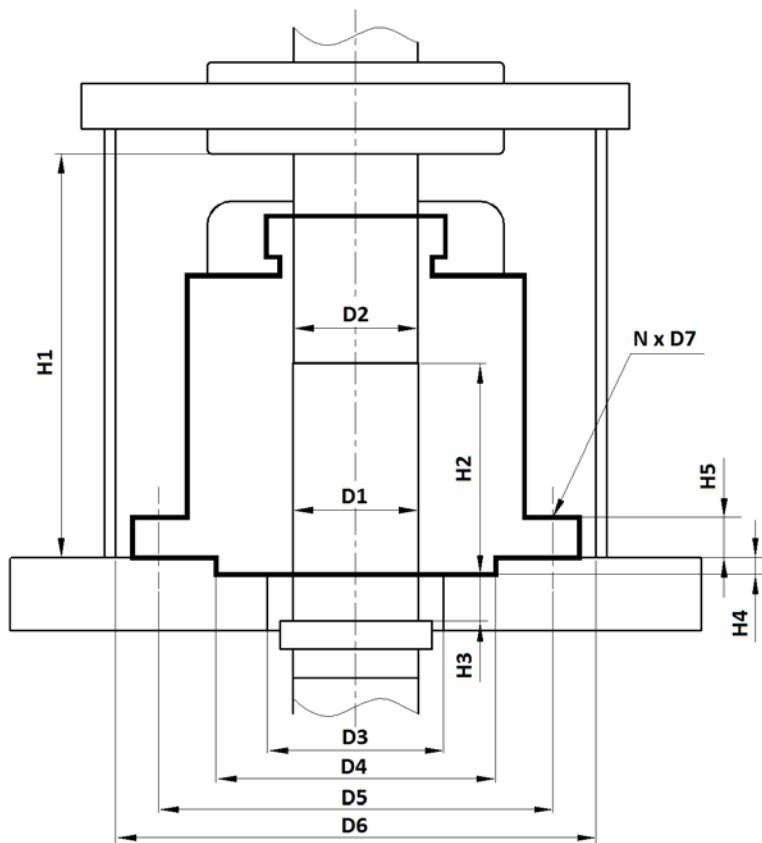

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	N	H1	H2	H3	H4	H5

7. AUTRES

Prions de nous joindre la description, les croquis, les dessins, les photos etc.